



Алгоритм управления включением дополнительного насоса



Реле P1 срабатывает при достижении максимальной частоты.
 Реле RY-RC срабатывает при достижении минимальной частоты.
 Таймеры PB1 и PB2 нужны для ввода временной задержки (~ минуты) запуска второго двигателя, чтобы предотвратить его частые запуски при колебаниях давления.

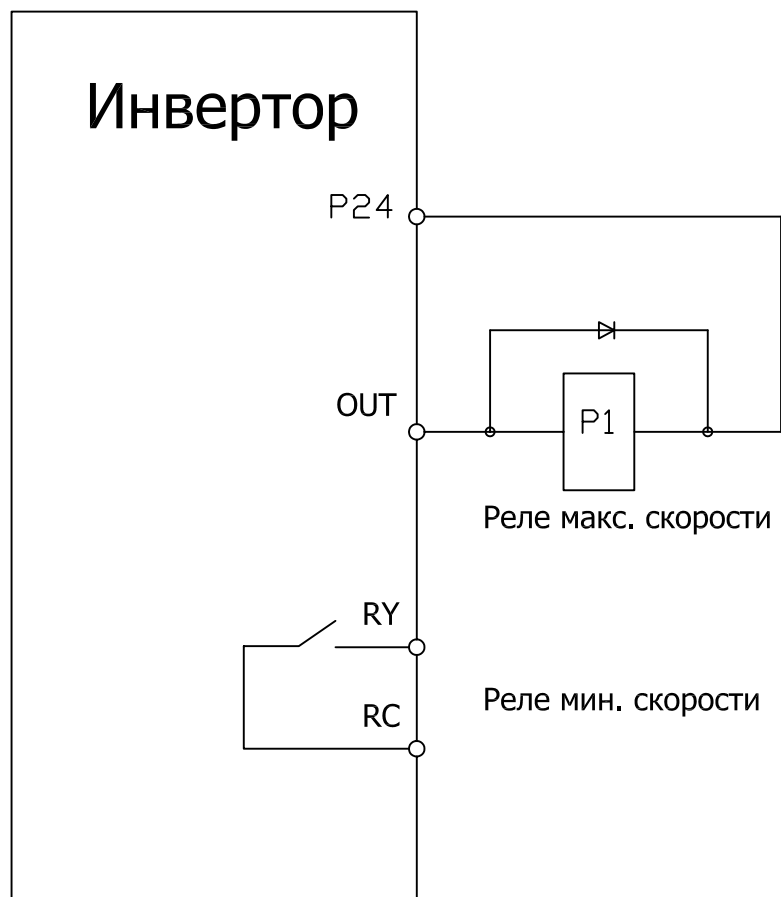